

令和 8 年 3 月 23 日  
防災局原子力安全対策課

**柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動工程の  
状況等をお知らせします。**

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動工程の状況および、県が実施している発電所周辺の環境放射線モニタリング結果等を以下のとおりお知らせします。

- 別紙 1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況
- 別紙 2 柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線モニタリング結果

なお、県が実施している放射線モニタリングでは、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先  
原子力安全調整監 大谷  
(直通) 025-282-1693 (内線) 6460  
課長補佐 石山  
(直通) 025-282-1639 (内線) 6463

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況		
3月18日 午後5時 ～ 3月19日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
.....	.....	.....
.....	.....	.....
対応状況等 ○発電機微小地駱警報の発生に伴う対応として、接地導体の取替対応中。 ○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。		

3月20日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中・停止中 炉内圧力 6.60MPa	
タービン 発電機	運転中・停止中 発電出力 0MW	
復水器 冷却水 ※	取水温度 12.0℃ 放水温度 14.0℃	温度差 2.0℃
3月19日 午後5時 ～ 3月20日 午後5時までの実施内容 (予定)		
項目		
・特になし。		
.....		
.....		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)

## 柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況

3月19日 午後5時 ～ 3月20日 午後5時までの実施内容（実績）

項 目	状 況	結 果・対 応

### 対応状況等

- 発電機微小地駱警報の発生に伴う対応として、接地導体の取替対応中。
- プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。

3月21日 午前9時現在の状況

原子炉	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">運転中</span> ・停止中 炉内圧力    6.60MPa		
タービン 発電機	運転中・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">停止中</span> 発電出力    0MW		
復水器	取水温度    11.9℃	温度差	1.9℃
冷却水 ※	放水温度    13.8℃		

3月20日 午後5時 ～ 3月21日 午後5時までの実施内容（予定）

項 目
・特になし。

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)

## 柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況

3月20日 午後5時 ～ 3月22日 午前11時までの実施内容 (実績)

項 目	状 況	結 果・対 応
○発電機本並列	実施中 <b>済</b> <b>良</b>	調整実施・評価中

### 対応状況等

○発電機微小地駱警報の発生に伴う対応として、3月21日、対策品に取り替えを完了

○タービン起動操作

・3月22日午前10時30分 主タービン起動

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし

3月22日 午前9時現在の状況

原子炉	<b>運転中</b> ・停止中	炉内圧力	6.59MPa	
タービン	運転中 <b>停止中</b>			
発電機	発電出力	0MW		
復水器	取水温度	11.3℃	温度差	1.9℃
冷却水 ※	放水温度	13.2℃		

3月22日 午前11時 ～ 3月22日 午後5時までの実施内容 (予定)

項 目

※本並列は3月22日午後2時を目途

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)

## 柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況

3月22日 午前11時 ～ 3月22日 午後5時までの実施内容 (実績)

項 目	状 況	結 果・対 応
○発電機本並列	実施中 <b>済</b> <b>良</b>	調整実施・評価中

### 対応状況等

○発電機本並列：3月22日午後2時00分

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし

3月23日 午前9時現在の状況

原子炉	<b>運転中</b> ・停止中	炉内圧力	6.88MPa	
タービン	<b>運転中</b> ・停止中			
発電機	発電出力	972MW	(約70%)	
復水器	取水温度	11.3℃	温度差	2.3℃
冷却水 ※	放水温度	13.6℃		

3月22日 午後5時 ～ 3月23日 午後5時までの実施内容 (予定)

項 目

○定格熱出力に向けた出力上昇操作予定

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)

## 柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線モニタリング結果

3月23日(月)9時現在、モニタリング結果に異常はみられませんでした。

## 1 空間放射線量率(9時現在)

測定地点		測定値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	通常の測定値範囲 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	備考
常時監視 (発電所周辺監視調査)	放射線監視局	1 柏崎市街局	0.036	0.016~0.16  降雨により一時的に値が上昇することや積雪により通常範囲を下回ることがあります。 (次頁説明参照)
		2 荒浜局	0.035	
		3 下高町局	0.039	
		4 刈羽局	0.036	
		5 勝山局	0.033	
		6 宮川局	0.038	
		7 西山局	0.038	
		8 赤田町方局	0.038	
		9 土合局	0.033	
		10 発電所南局	0.034	
		11 発電所北局	0.034	
監視強化	可搬型MP	荒浜コミュニティセンター	0.026	0.016~0.16  降雨により一時的に値が上昇することや積雪により通常範囲を下回ることがあります。 (次頁説明参照)
		大湊局	0.019	


※ 柏崎刈羽原子力発電所周辺のモニタリング情報は、県のホームページで見ることができます。(http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/)

測定方法		測定値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	通常の測定値範囲 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	備考
監視強化	走行測定	—	0.016~0.16	3月19~22日実施なし

## 2 大気中放射性ヨウ素

測定地点		測定結果 ( $\text{Bq/m}^3$ )	試料採取期間	備考
常時監視	柏崎市街局	検出されず	3月18日12時~19日12時 19日12時~20日12時 20日12時~21日12時 21日12時~22日12時	
	刈羽局	検出されず		
	西山局	検出されず		

測定地点図 ※ 下線部は強化した内容

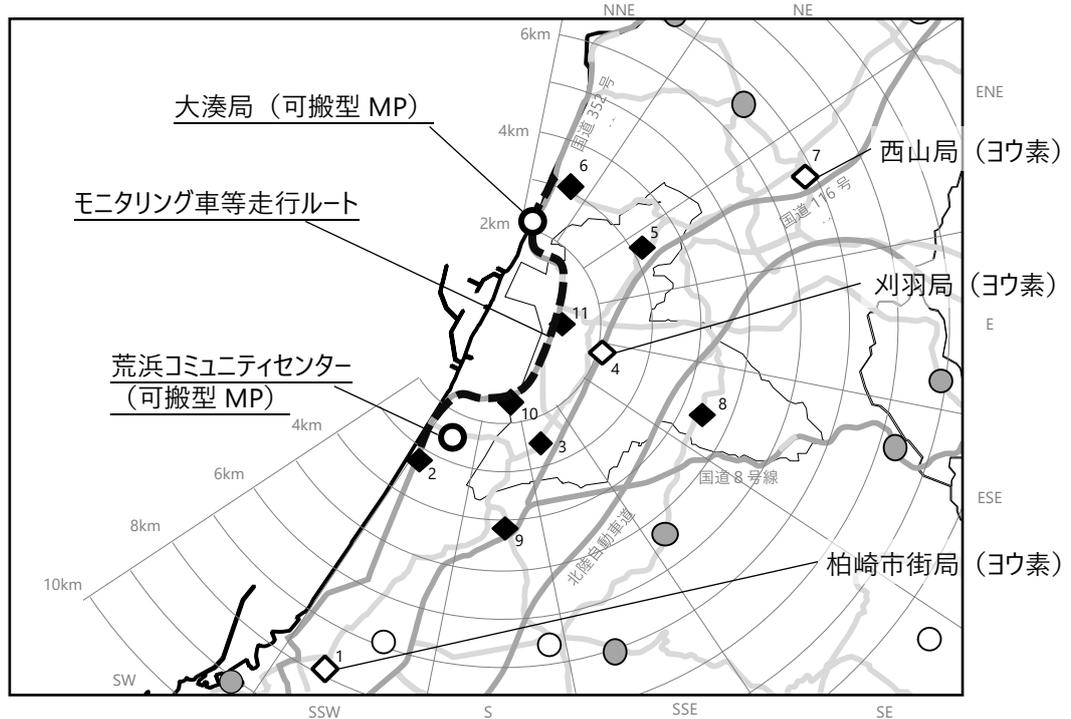

凡 例

- ◇ モニタリングポスト (ヨウ素も測定)、◆ モニタリングポスト
- ◇1 柏崎市街局 ◆2 荒浜局 ◆3 下高町局 ◇4 刈羽局 ◆5 勝山局 ◆6 宮川局
- ◇7 西山局 ◆8 赤田町方局 ◆9 土合局 ◆10 発電所南局 ◆11 発電所北局
- 可搬型 MP    - - - モニタリング車等走行ルート    ○ 緊急時局    ● 緊急時用大気モニタ (線量率も測定)

【測定値、測定結果の単位等について】

- $\mu\text{Sv/h}$  (マイクロシーベルト毎時) は、1 時間当たりの人体に対する放射線の影響量を表す線量率の単位です。 $\text{Gy}$  (グレイ) =  $\text{Sv}$  (シーベルト) として換算しています。マイクロ ( $\mu$ ) は 100 万分の 1 を意味します。
- 測定結果の大部分は、大地に含まれる自然放射性物質からの放射線量など自然由来によるもので、地点によっても異なります。
- 雨の中にも自然放射性物質が含まれるため、雨が降ると一時的に放射線量が上昇することがあります。一方で、積雪時には、大地からの放射線が積雪により遮られるため、測定値が低下します。
- モニタリング車等の走行測定において、トンネル通過時の測定値はトンネル外と比べ高い値となります。これは、トンネル内では地面からの放射線のほかに、天井及び側面 (コンクリート等からの自然放射線) からの影響が加わるためです。
- $\text{Bq}$  (ベクレル) は、放射能を表す単位で、1  $\text{Bq}$  では 1 秒間に 1 個の原子が崩壊し、放射線を放出します。人体には天然放射性核種がわずかに含まれていますが、仮に体重が 60kg とすると、その放射能は約 7,000 $\text{Bq}$  になります。そのほとんどが、カリウム 40 と炭素 14 という天然放射性核種です。
- $\text{Bq/m}^3$  (ベクレル毎立方メートル) は、1 立方メートル ( $1\text{m}^3$ ) (=1000 リットル) の空気中に含まれる放射能を表す単位です。
- 「検出されず」とは、測定機器の検出できる最低値 ( $0.076 \text{ Bq/m}^3$ ) 以下の値であることを示します。
- 「監視強化」は、今回の再稼働にあたり、常時監視 (発電所周辺監視調査) に加えて実施するものです。