


72 下水道施設の地震対策

水処理施設管廊耐震化の事例（新潟市秋葉区 新津浄化センター）

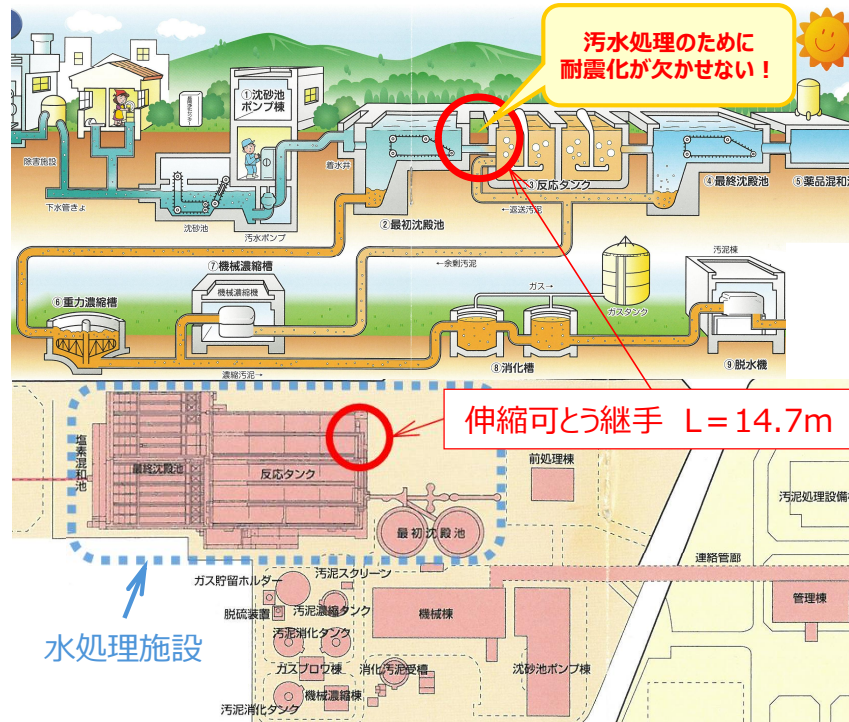

○対策の効果

- 終末処理場の水処理施設（管廊部分）において伸縮可とう継手（伸び縮みにより地震時に発生するズレを吸収する部材）を設置することで、大規模地震時にも運転を停止することなく、汚水进行处理することができます。
- 加速度的に老朽化する下水道施設について、老朽化対策及び耐震化の予算確保が急務となる中、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により、確実な耐震化を進めることができました。